

# 監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱C-上

時間區間: 2026-03-01 00:00 ~ 2026-03-31 23:59

最大值: 6.9 °C

最小值: 5.1 °C

平均值: 5.6 °C

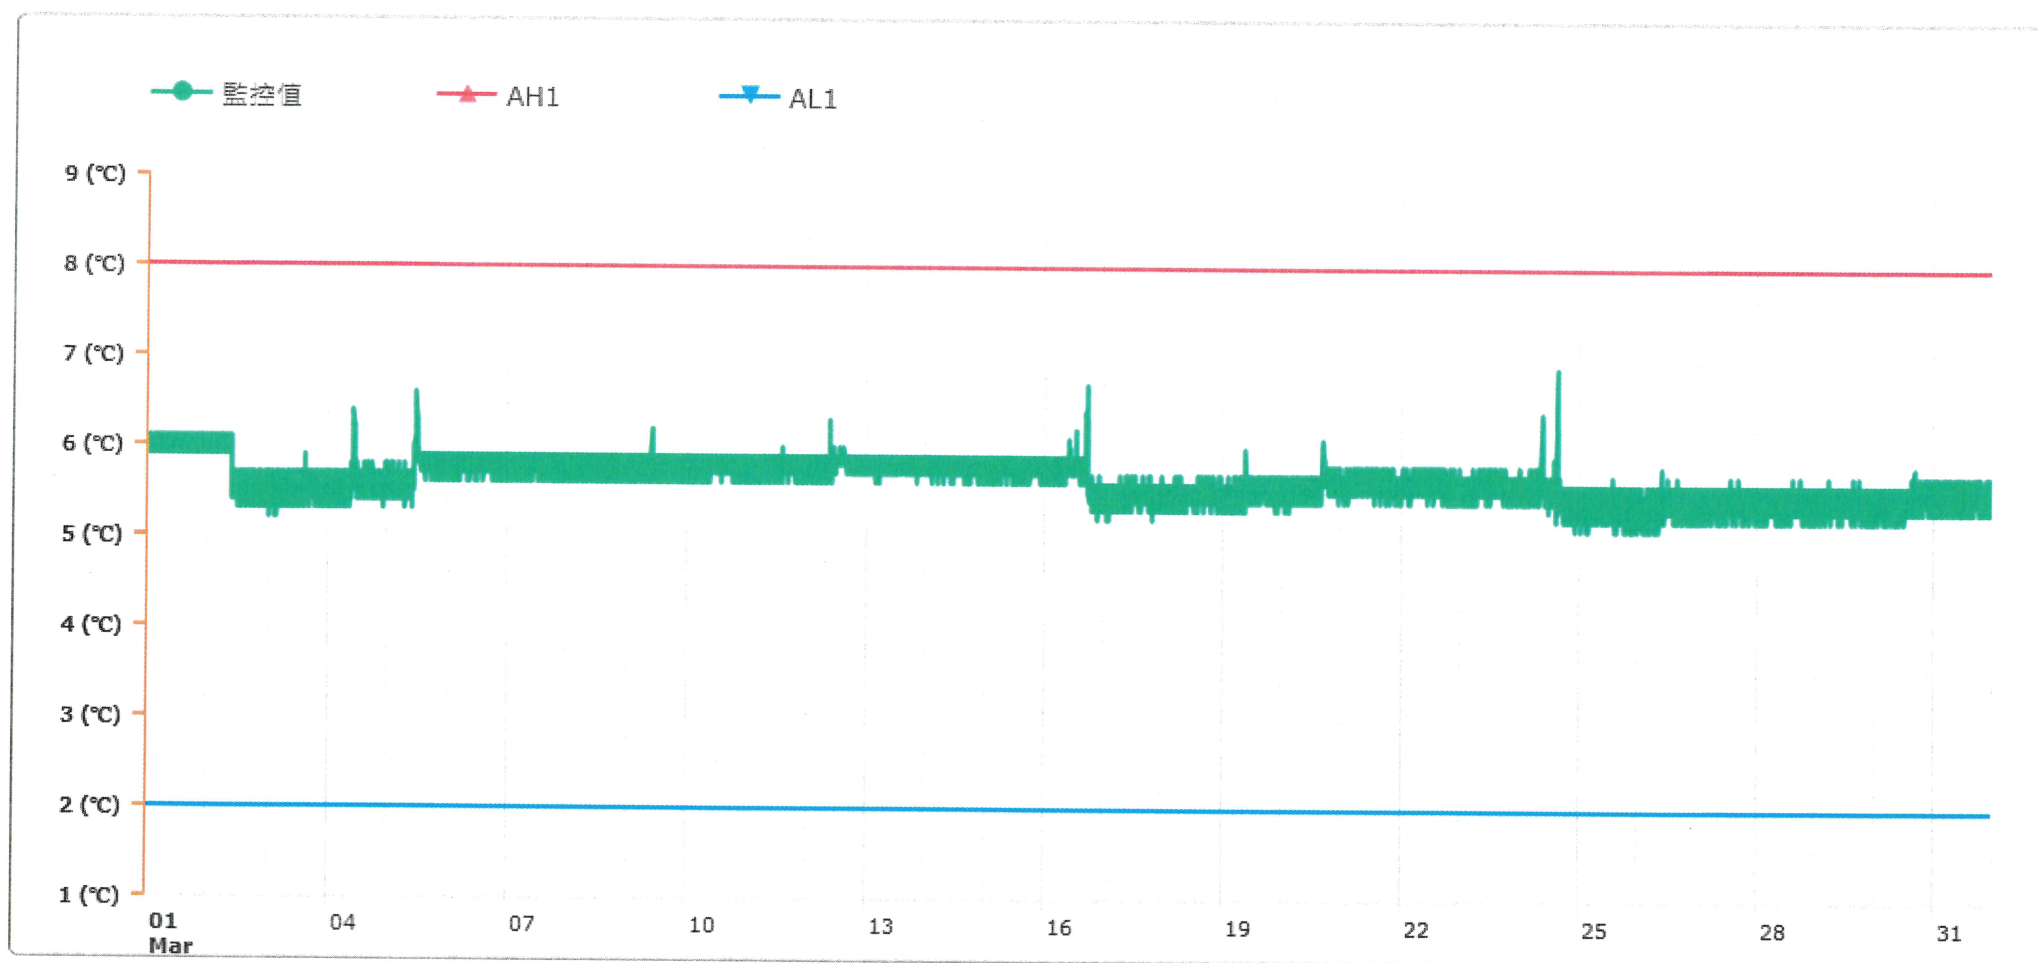

製表者: 丁鈺龍 Yu-long Ding 03 Apr 2026

單位主管: Sin-y. Huang 03 Apr 2026